


อุปกรณ์ประกอบ บ่อพักสายไฟใต้ดิน Hardware & Accessories



UNDERGROUND CABLE RACK 14 HOLE ผลิตจากเหล็กชุบโลหะแบบ hot-tip galvanizing หรือแบบจุ่มร้อน จะมีชั้นเคลือบสังกะสีหนาตั้งแต่ 65 - 300 ไมครอน ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม มีความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ใช้สำหรับเป็นตัวยึดที่ผนังบ่อไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อที่จะรองรับวัสดุตัวอื่น เช่น UG CABLE SUPPORT มาประกอบเพื่อรองรับสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

อุปกรณ์ประกอบ บ่อพักสายไฟใต้ดิน Hardware & Accessories

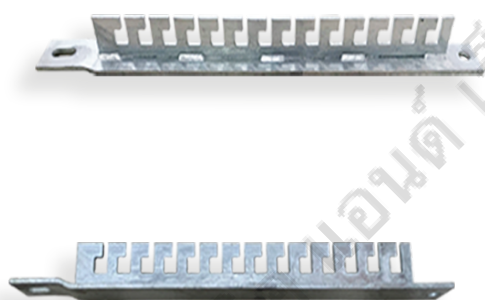

UNDERGROUND CABLE SUPPORT ผลิตจากเหล็กชุบโลหะแบบ hot-tip galvanizing หรือแบบจุ่มร้อน จะมีชั้นเคลือบสังกะสี หนาตั้งแต่ 65 - 300 ไมครอน ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม มีความยาวประมาณ 42 เซนติเมตร ใช้ประกอบกับ UG RACK 14 HOLE เพื่อที่จะรองลูกถ้วยหมอน เพื่อรองรับสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

อุปกรณ์ประกอบ บ่อพักสายไฟใต้ดิน Hardware & Accessories




PILLOW INSULATOR ผลิตจาก PORCELAIN มีลักษณะเป็นฉนวน จะใช้ในการติดตั้งบน UG CABLE SUPPORT เพื่อรองรับสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง



ลักษณะการติดตั้ง

รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า

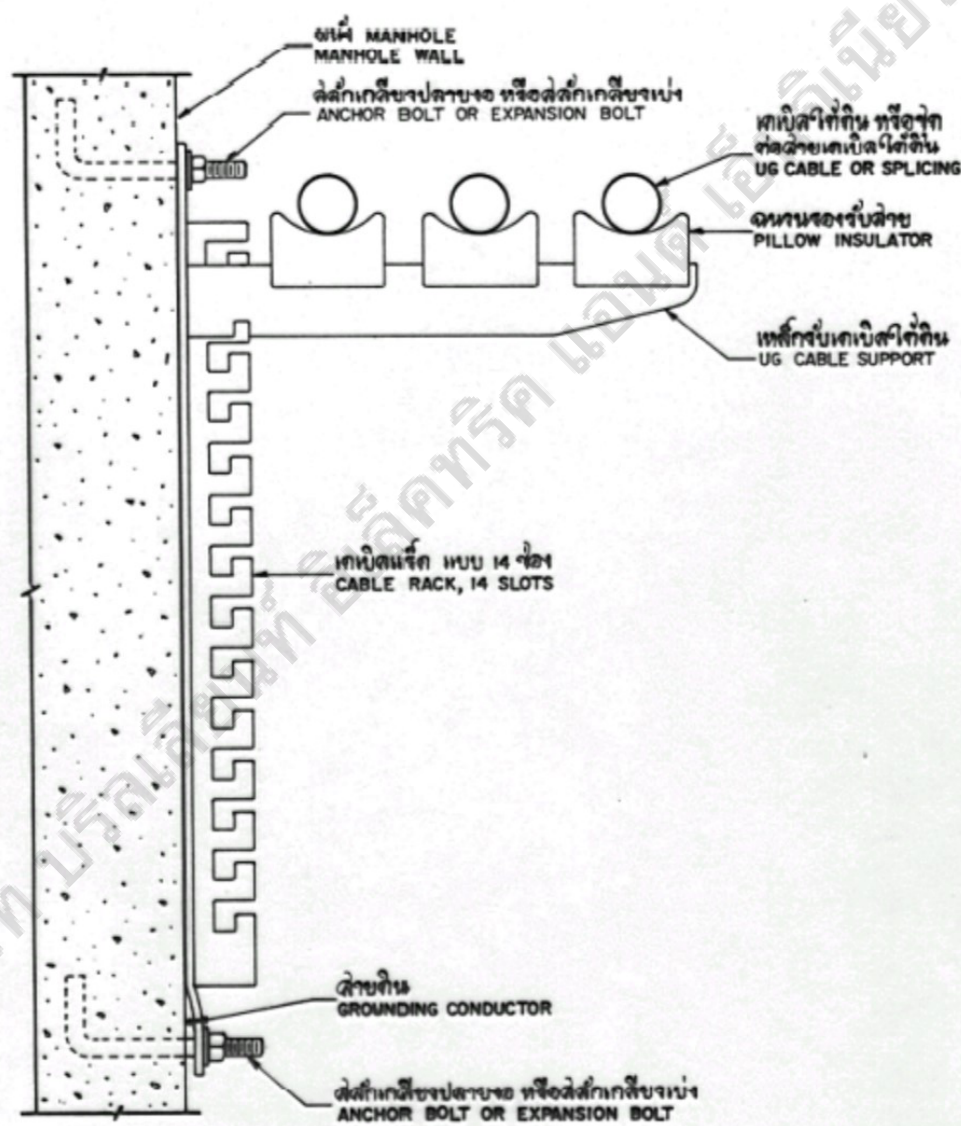

อุปกรณ์ประกอบ
บ่อพักสายไฟใต้ดิน
Hardware & Accessories



PILLOW IRON ใช้ติดตั้งภายในบ่อพักสายไฟฟ้า ใช้ในการช่วยในการดึงสายไฟฟ้าใต้ดิน

อุปกรณ์ประกอบ
บ่อพักสายไฟใต้ดิน
Hardware & Accessories



MANHOLE STEP ใช้ติดตั้งภายในบ่อพักสายไฟฟ้า บันไดในการ ขึ้นลงภายในบ่อ